

## Valutazione della variabilità del campo elettrico

Operatore: Automatico	Registratore: C-Pro Fiam		
Precisione: 16bit	Fondo scala: +/- 20 Volt	<i>dati per il calcolo:</i>	u.m.
Gestore rete:	Reti Distribuzione Ivrea		
Codice impianto distribuzione:	34687	intervallo campionamento	1 secondo
Codice univoco:	AF03	intervallo di salvataggio dati	60 secondi
Ubicazione:	A.RFI Montalto Dora - Via Polisen	limite minimo ddp:	0,85 Volt negativi
Tipo	A.RFI		
Data inizio misure	4 aprile 2020	<i>dati acquisiti:</i>	
Ora inizio misure	08.43		
Codice RTU	1129	numero di record salvati	4320
min ddp al secondo	1,017	Volt negativi	
min ddp al minuto	1,203	Volt negativi	
max ddp al minuto	1,599	Volt negativi	
max ddp al secondo	1,797	Volt negativi	
ddp medio	1,531	Volt negativi	
secondi non protetti in 24h:	0	secondi	
		totale minuti non protetti:	0 minuti

### conformità della misura:

(secondo LG APCE - ed V - 22/06/2015)

CONFORME

*parametri per il calcolo:*

ddp sotto il 10% della media	1,32	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 25%	1,148	Volt negativi
ddp sopra il 10% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 10%	1,378	Volt negativi
totale	1,32	% dei valori registrati		ddp medio	1,531	Volt negativi
ddp sotto il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 10%	1,684	Volt negativi
ddp sopra il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 25%	1,914	Volt negativi
totale	0,00	% dei valori registrati				

### livello variabilità secondo UNI 10950:2001:

BASSO

campioni < media - 50 mV	8,87	% dei valori registrati	
campioni > media + 50 mV	6,53	% dei valori registrati	
campioni interferiti	15,39	% dei valori registrati	

### livello variabilità secondo UNI 11094:2019:

INTERFERITO

Eseguito da: Fabio Serrami      22 aprile 2020




RETI DISTRIBUZIONE

### RTU1129 - AF03 Attraversamento.RFI Montalto Dora - Via Polisen Fs

ddp tubo Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto



dal 04/04/2020 al 07/04/2020

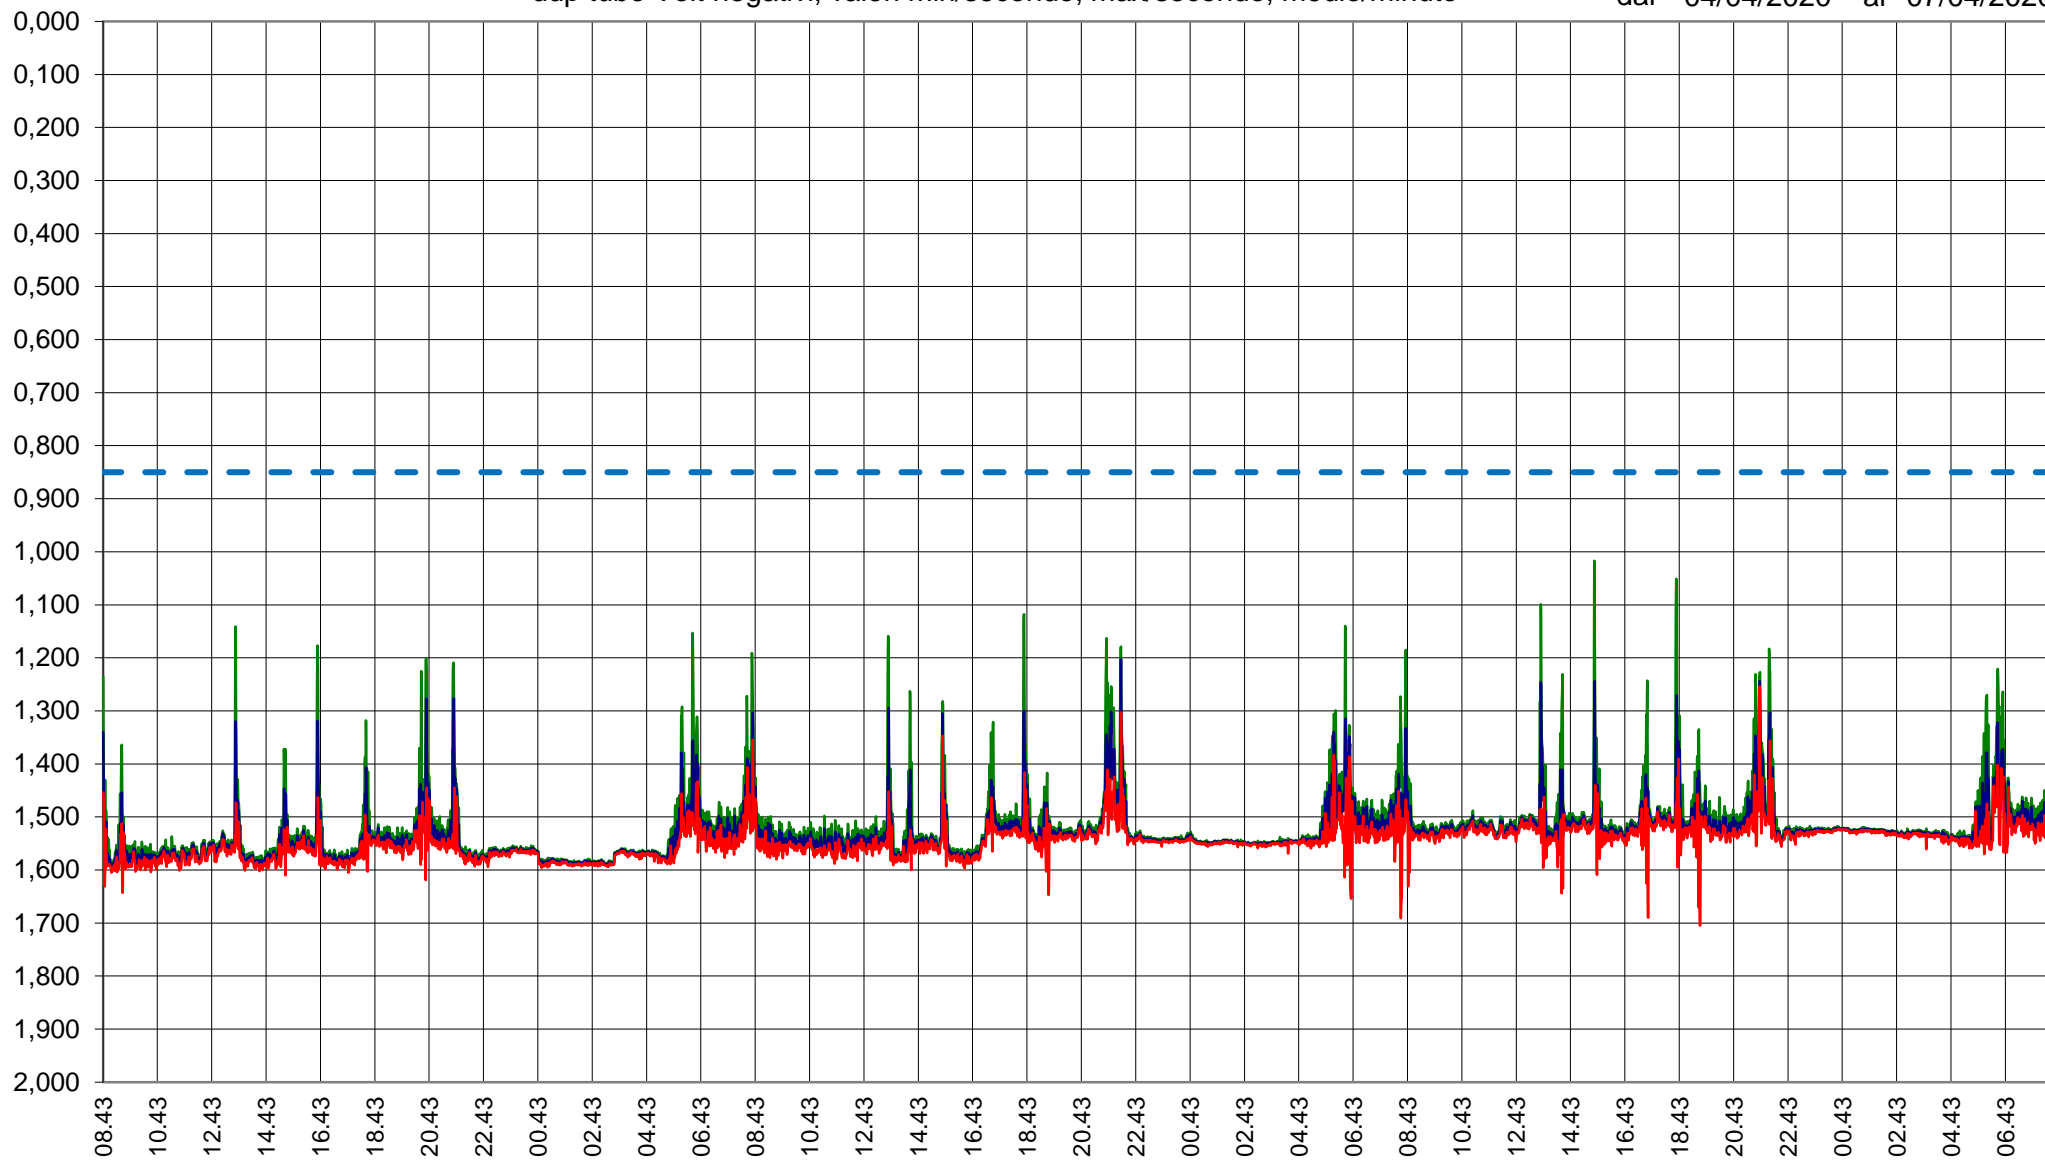




RETI DISTRIBUZIONE

### RTU1129 - AF03 Attraversamento.RFI Montalto Dora - Via Polisen Fs

ddp guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto



dal 04/04/2020 al 07/04/2020

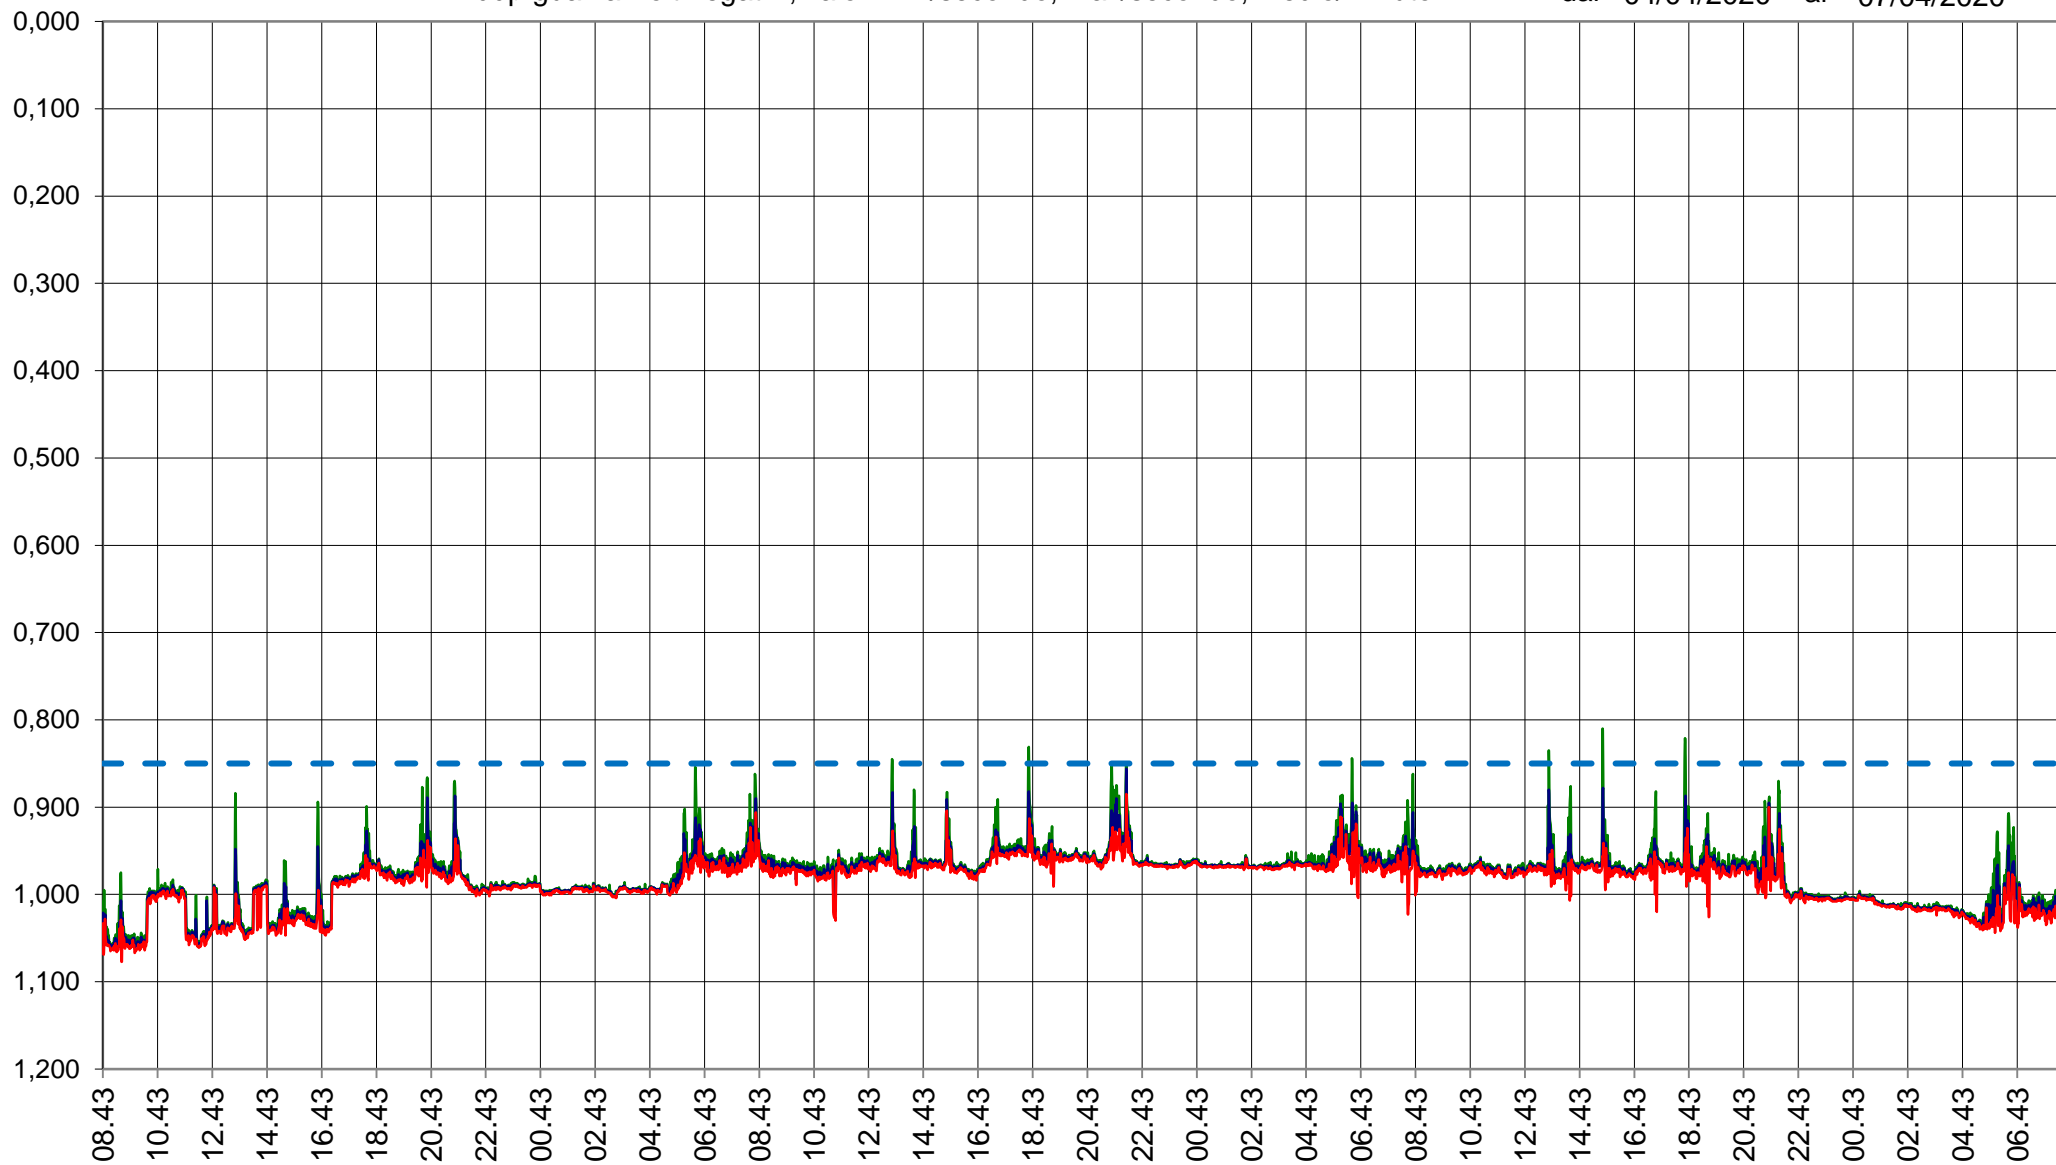



RETI DISTRIBUZIONE

### RTU1129 - AF03 Attraversamento.RFI Montalto Dora - Via Polisen Fs

ddp tubo e guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto



dal 04/04/2020 al 07/04/2020

