

## Valutazione della variabilità del campo elettrico

Operatore: Automatico	Registratore: C-Pro Fiam		
Precisione: 16bit	Fondo scala: +/- 20 Volt	<i>dati per il calcolo:</i>	u.m.
Gestore rete:	Reti Distribuzione Ivrea		
Codice impianto distribuzione:	34687	intervallo campionamento	1 secondo
Codice univoco:	AF04	intervallo di salvataggio dati	60 secondi
Ubicazione:	Montalto Dora - Via Martinis Fs	limite minimo ddp:	0,85 Volt negativi
Tipo	A.RFI		
Data inizio misure	3 aprile 2020	<i>dati acquisiti:</i>	
Ora inizio misure	15.01		
Codice RTU	1154	numero di record salvati	4320
min ddp al secondo	1,209 Volt negativi	periodo registrazione	259200 secondi
min ddp al minuto	1,350 Volt negativi	minuti registrazione	4320 minuti
max ddp al minuto	1,716 Volt negativi	ore registrazione	72 ore
max ddp al secondo	1,780 Volt negativi		
ddp medio	1,645 Volt negativi		
secondi non protetti in 24h:	0 secondi	totale minuti non protetti:	0 minuti

### conformità della misura:

(secondo LG APCE - ed V - 22/06/2015)

### CONFORME

*parametri per il calcolo:*

ddp sotto il 10% della media	0,79	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 25%	1,234	Volt negativi
ddp sopra il 10% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 10%	1,481	Volt negativi
totale	0,79	% dei valori registrati		ddp medio	1,645	Volt negativi
ddp sotto il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 10%	1,810	Volt negativi
ddp sopra il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 25%	2,056	Volt negativi
totale	0,00	% dei valori registrati				

### livello variabilità secondo UNI 10950:2001:

### BASSO

campioni < media - 50 mV	7,52	% dei valori registrati
campioni > media + 50 mV	0,83	% dei valori registrati
campioni interferiti	8,36	% dei valori registrati

### livello variabilità secondo UNI 11094:2019:

### INTERFERITO

Eseguito da: Fabio Serrami      22 aprile 2020




RETI DISTRIBUZIONE



### RTU1154 - AF04 - Montalto Dora - Via Martinis Fs

ddp tubo Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

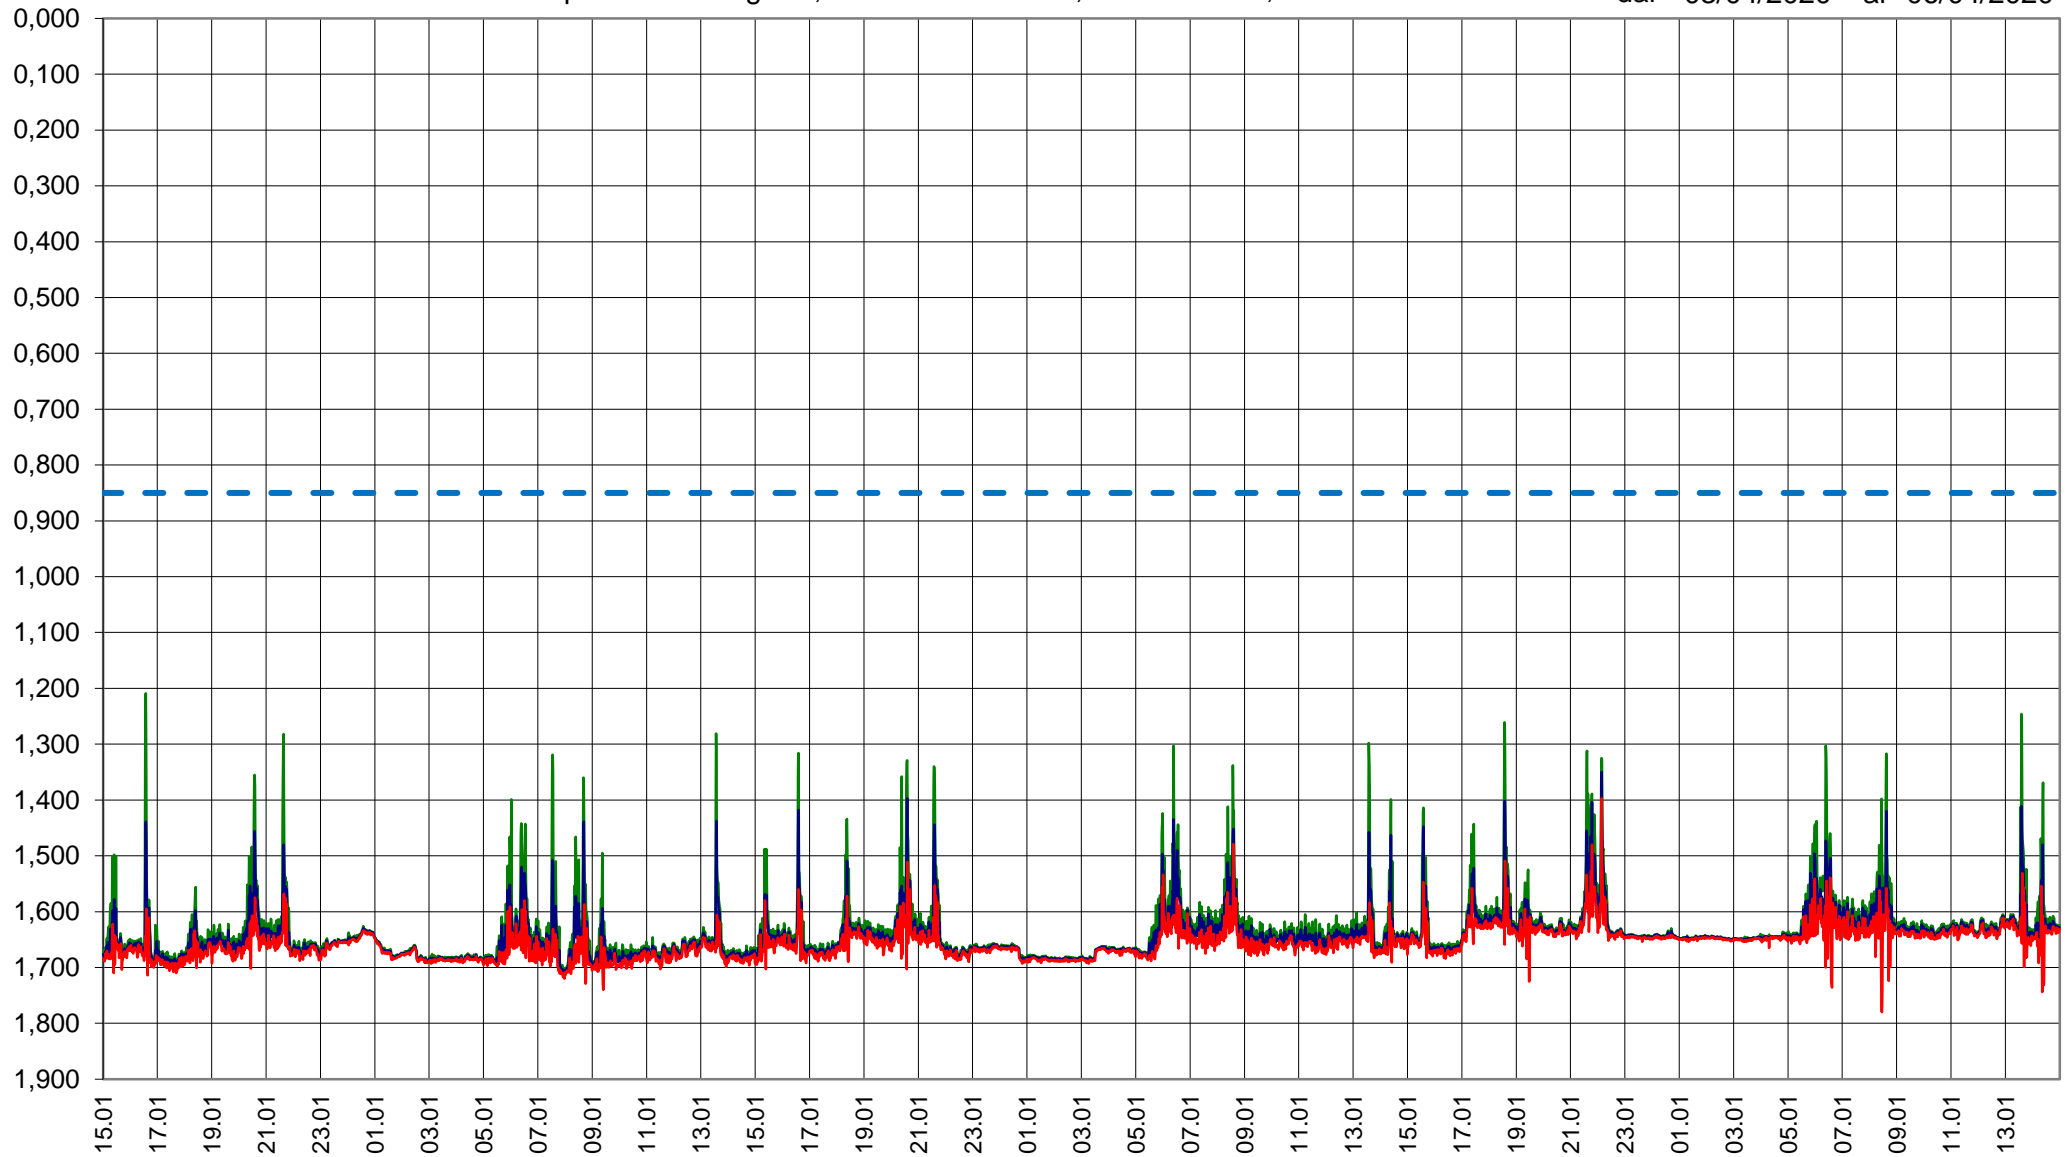




RETI DISTRIBUZIONE



### RTU1154 - AF04 - Montalto Dora - Via Martinis Fs

dcp guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

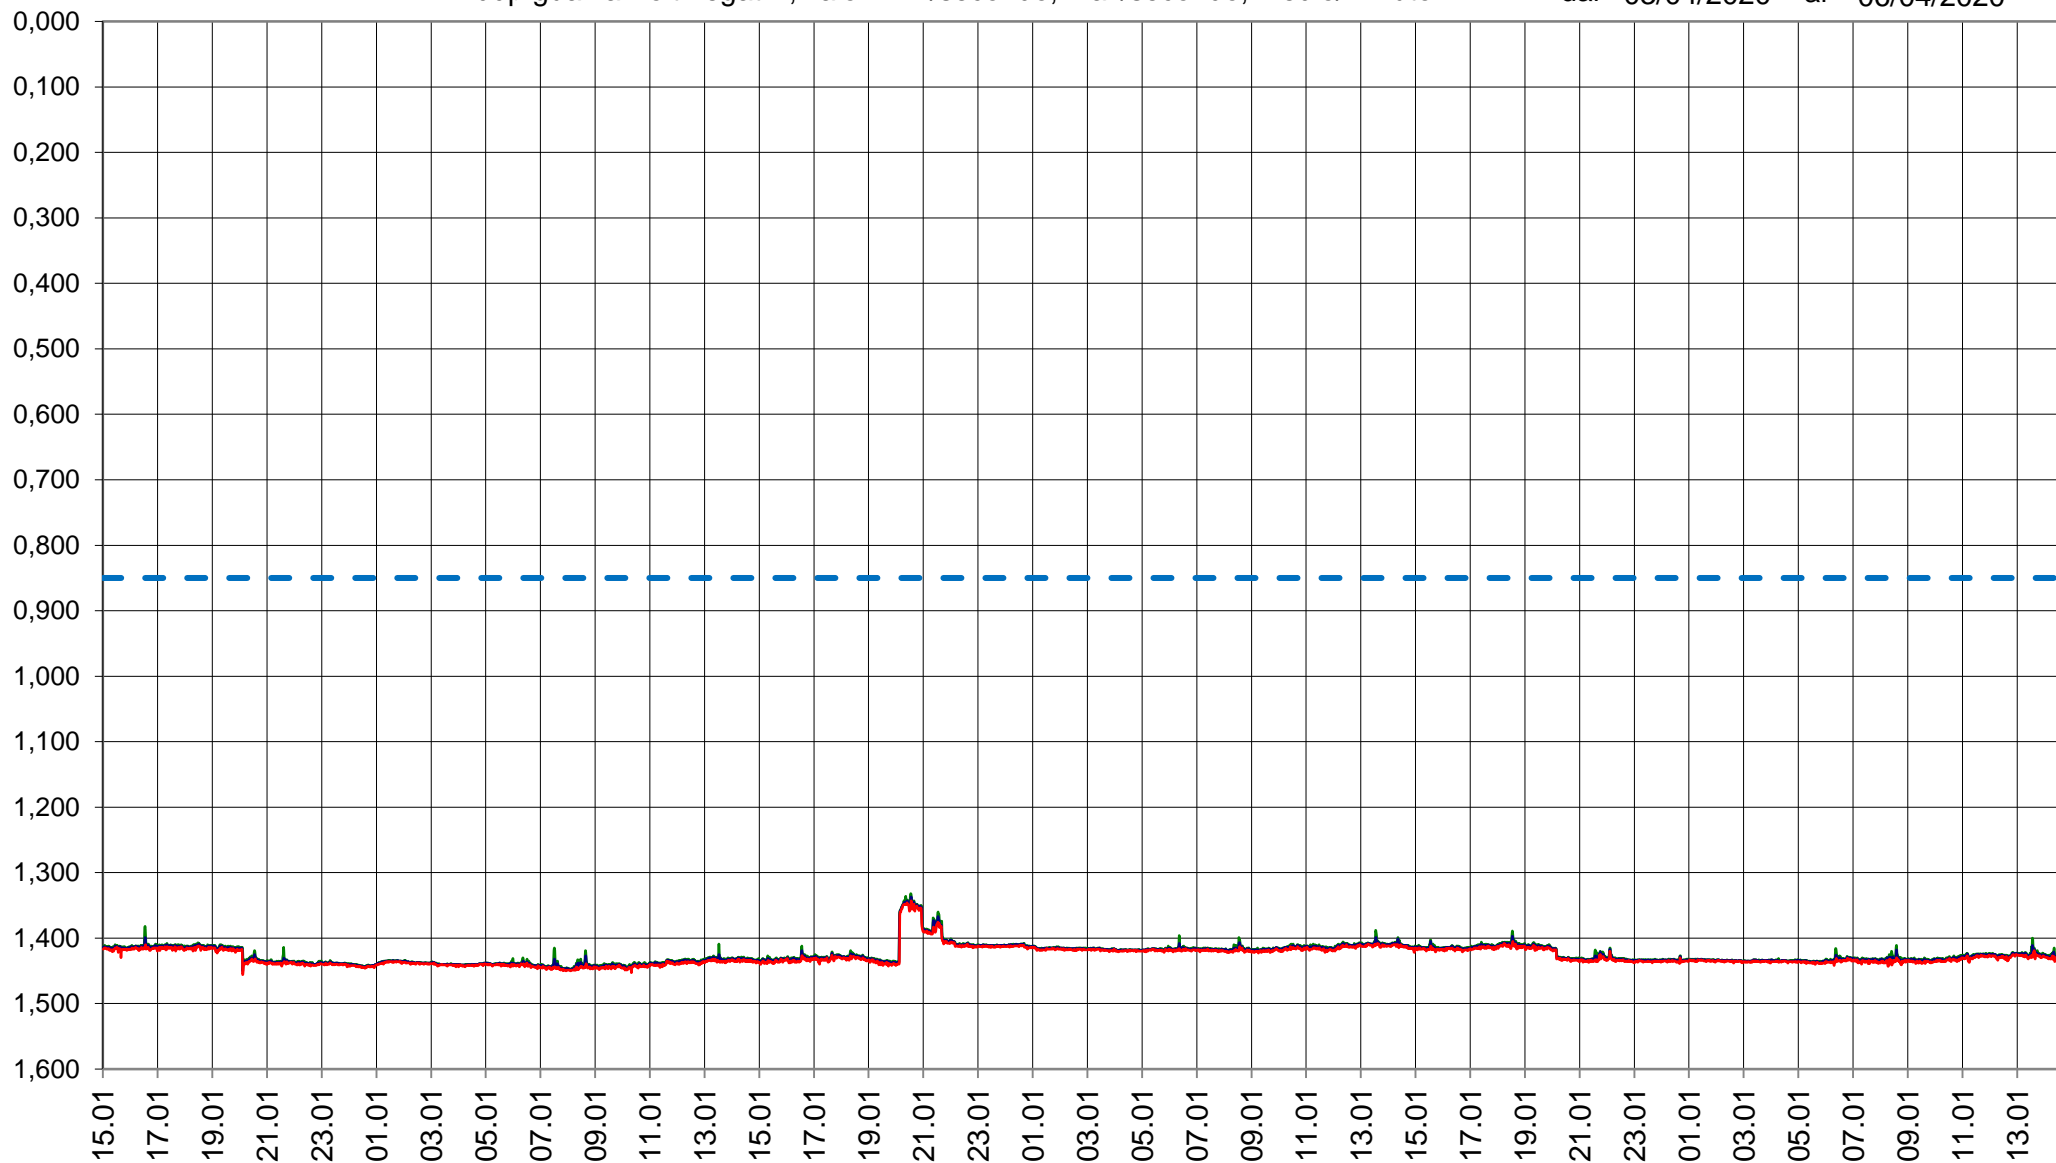



RETI DISTRIBUZIONE



### RTU1154 - AF04 - Montalto Dora - Via Martinis Fs

ddp tubo e guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

