

Valutazione della variabilità del campo elettrico

Operatore: Automatico	Registratore: C-Pro Fiam		
Precisione: 16bit	Fondo scala: +/- 20 Volt	<i>dati per il calcolo:</i>	u.m.
Gestore rete:	Reti Distribuzione Ivrea		
Codice impianto distribuzione:	34687	intervallo campionamento	1 secondo
Codice univoco:	AF01	intervallo di salvataggio dati	60 secondi
Ubicazione:	Ivrea - Via Canale	limite minimo ddp:	0,85 Volt negativi
Tipo	A.RFI		
Data inizio misure	3 aprile 2020	<i>dati acquisiti:</i>	
Ora inizio misure	14.49		
Codice RTU	1155	numero di record salvati	4320
min ddp al secondo	1,263	Volt negativi	
min ddp al minuto	1,378	Volt negativi	
max ddp al minuto	2,452	Volt negativi	
max ddp al secondo	2,528	Volt negativi	
ddp medio	1,545	Volt negativi	
secondi non protetti in 24h:	0	secondi	
		totale minuti non protetti:	0 minuti

conformità della misura:

(secondo LG APCE - ed V - 22/06/2015)

CONFORME

parametri per il calcolo:

ddp sotto il 10% della media	0,02	% dei valori registrati			
ddp sopra il 10% della media	6,02	% dei valori registrati			
totale	6,04	% dei valori registrati			
ddp sotto il 25% della media	0,00	% dei valori registrati			
ddp sopra il 25% della media	1,55	% dei valori registrati			
totale	1,55	% dei valori registrati			

ddp medio / minuto - 25%	1,158	Volt negativi
ddp medio / minuto - 10%	1,390	Volt negativi
ddp medio	1,545	Volt negativi
ddp medio / minuto + 10%	1,699	Volt negativi
ddp medio / minuto + 25%	1,931	Volt negativi

livello variabilità secondo UNI 10950:2001:

MEDIO

campioni < media - 50 mV	30,09	% dei valori registrati
campioni > media + 50 mV	15,44	% dei valori registrati
campioni interferiti	45,53	% dei valori registrati

livello variabilità secondo UNI 11094:2019:

INTERFERITO

Eseguito da: Fabio Serrami 22 aprile 2020




RETI DISTRIBUZIONE



RTU1155 - AF01 - Ivrea - Via Canale

ddp tubo Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

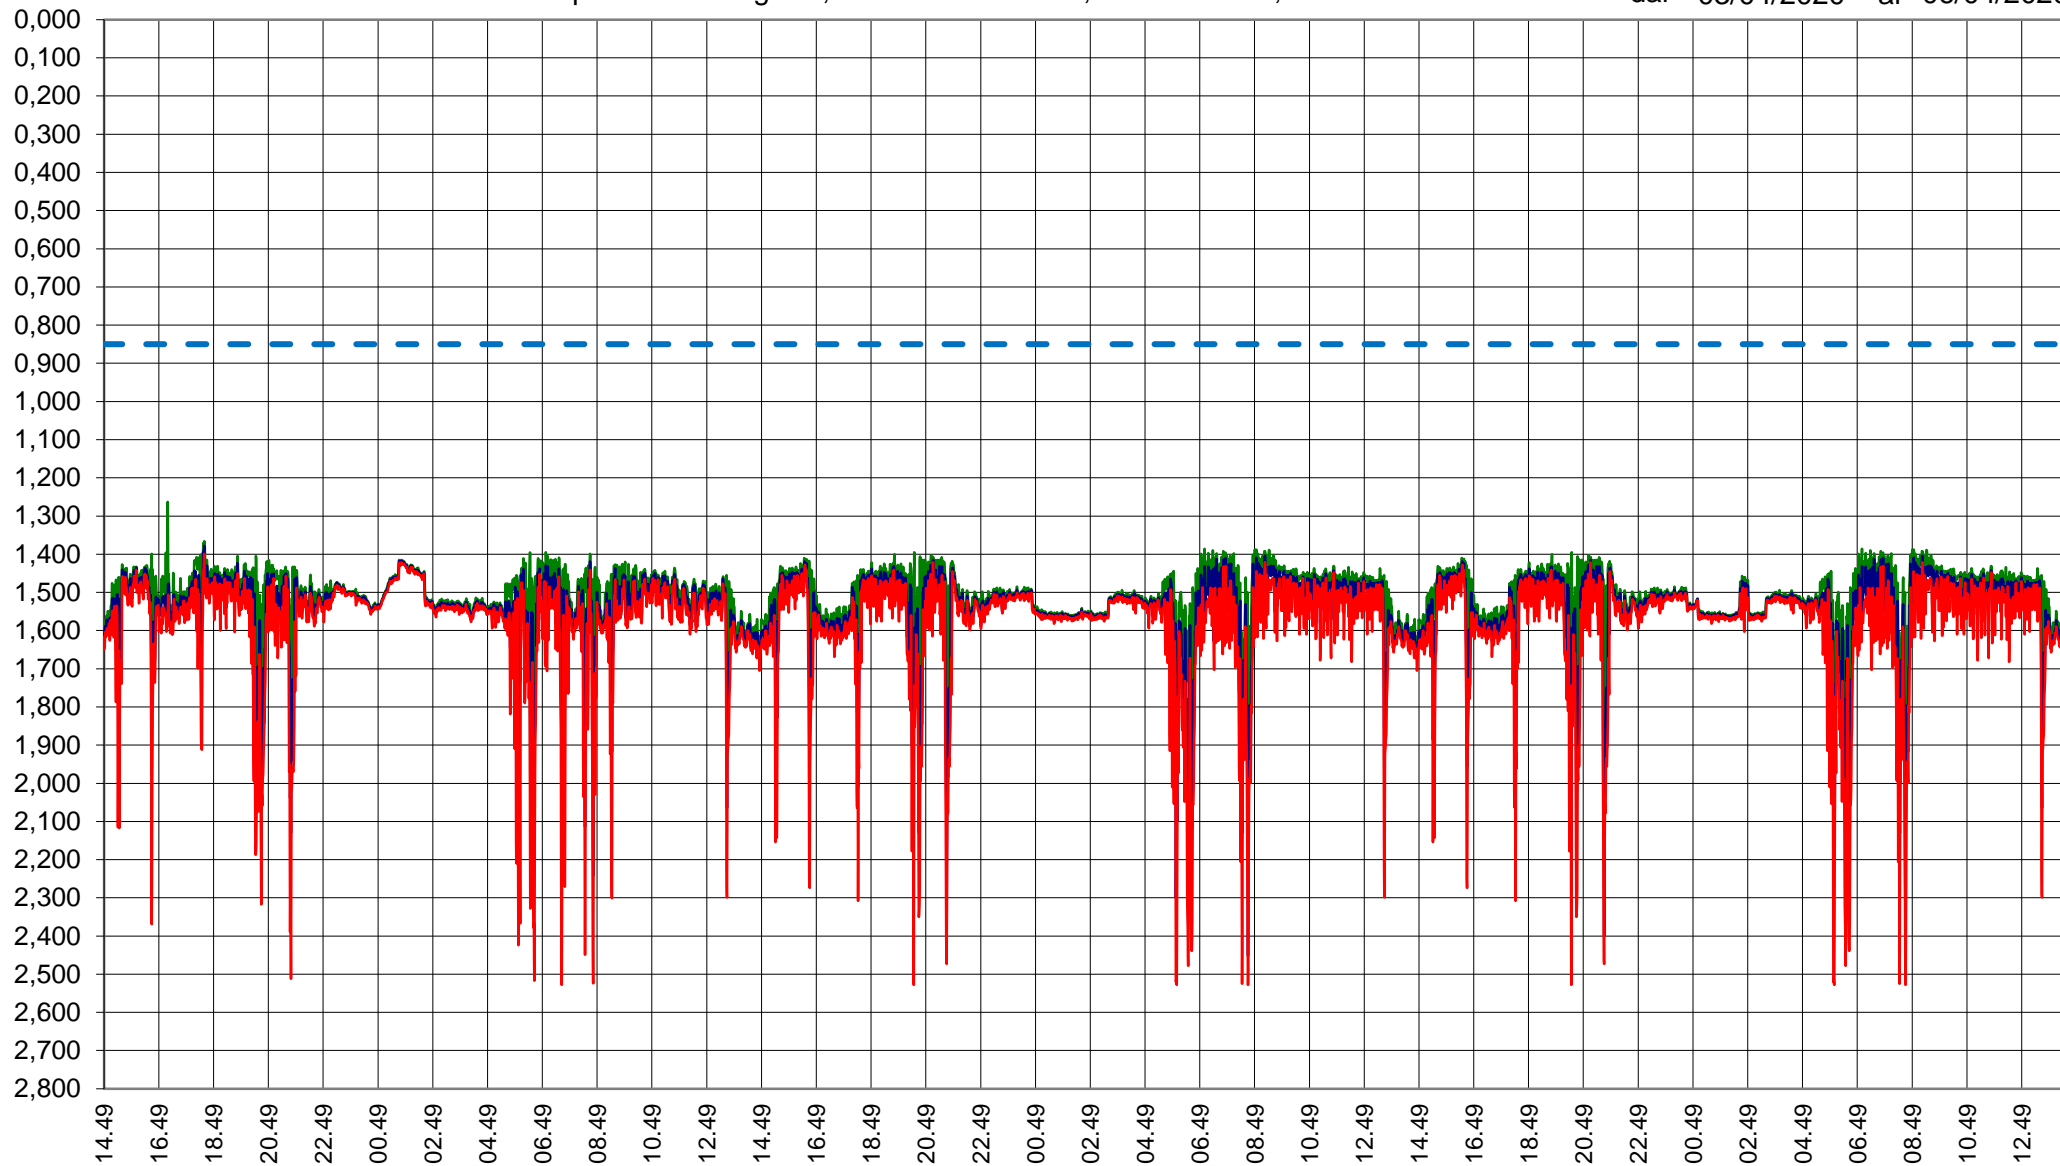




RETI DISTRIBUZIONE



RTU1155 - AF01 - Ivrea - Via Canale

ddp guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

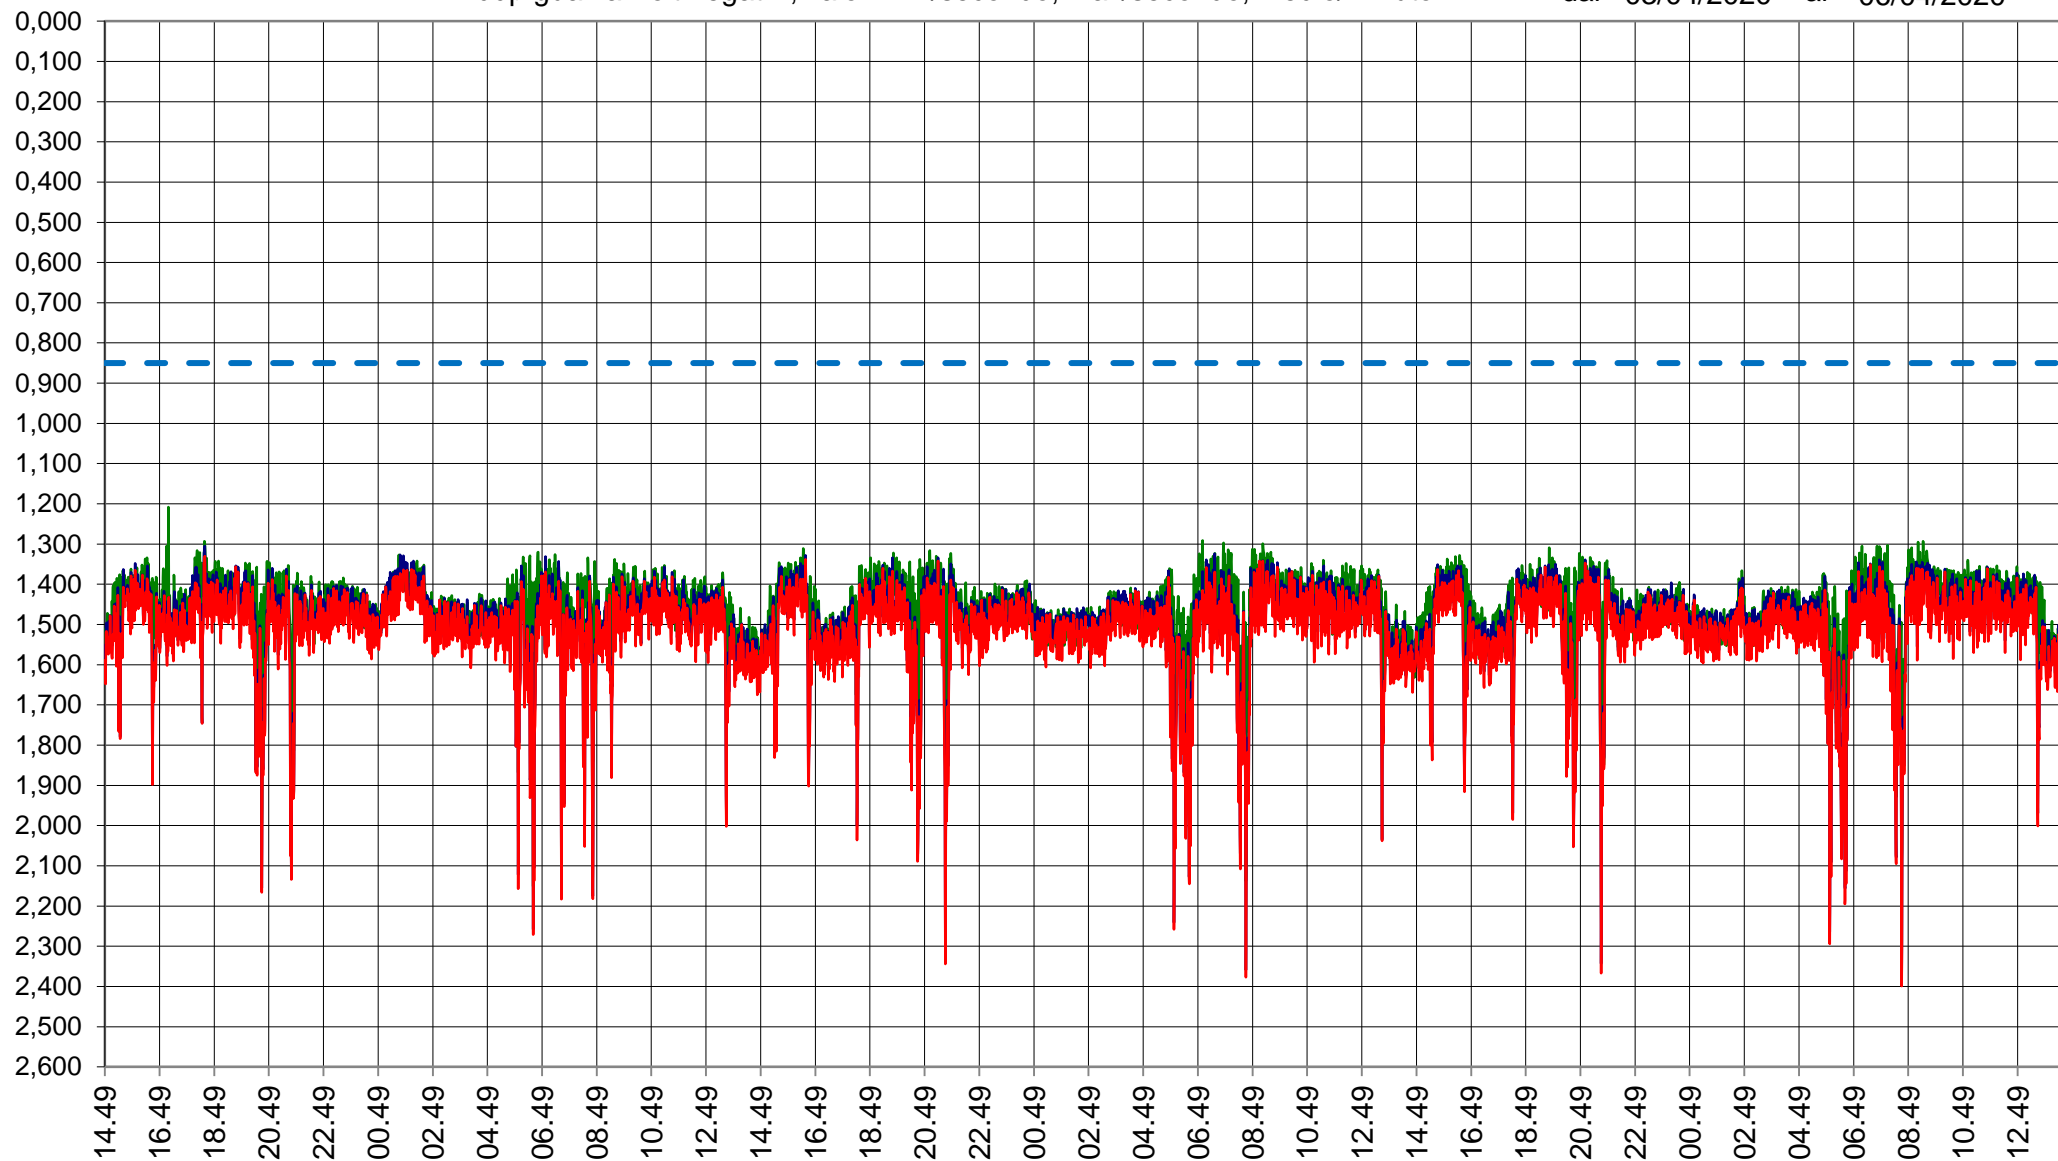



RETI DISTRIBUZIONE



RTU1155 - AF01 - Ivrea - Via Canale

ddp tubo e guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

