

Valutazione della variabilità del campo elettrico

Operatore: Automatico	Registratore: C-Pro Fiam		
Precisione: 16bit	Fondo scala: +/- 20 Volt	<i>dati per il calcolo:</i>	u.m.
Gestore rete:	Reti Distribuzione Ivrea		
Codice impianto distribuzione:	34687	intervallo campionamento	1 secondo
Codice univoco:	AF05	intervallo di salvataggio dati	60 secondi
Ubicazione:	Montalto Dora - Via Aosta Fs 1	limite minimo ddp:	0,85 Volt negativi
Tipo	A.RFI		
Data inizio misure	3 aprile 2020	<i>dati acquisiti:</i>	
Ora inizio misure	15.07		
Codice RTU	1156	numero di record salvati	4320
min ddp al secondo	1,084	Volt negativi	
min ddp al minuto	1,136	Volt negativi	
max ddp al minuto	1,353	Volt negativi	
max ddp al secondo	1,380	Volt negativi	
ddp medio	1,283	Volt negativi	
secondi non protetti in 24h:	0	secondi	
		totale minuti non protetti:	0 minuti

conformità della misura:

(secondo LG APCE - ed V - 22/06/2015)

CONFORME

parametri per il calcolo:

ddp sotto il 10% della media	0,07	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 25%	0,962	Volt negativi
ddp sopra il 10% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 10%	1,155	Volt negativi
totale	0,07	% dei valori registrati		ddp medio	1,283	Volt negativi
ddp sotto il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 10%	1,412	Volt negativi
ddp sopra il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 25%	1,604	Volt negativi
totale	0,00	% dei valori registrati				

livello variabilità secondo UNI 10950:2001:

BASSO

campioni < media - 50 mV	3,40	% dei valori registrati	
campioni > media + 50 mV	3,77	% dei valori registrati	
campioni interferiti	7,18	% dei valori registrati	

livello variabilità secondo UNI 11094:2019:


INTERFERITO

Eseguito da: Fabio Serrami 22 aprile 2020

RTU1156 - AF05 - A.RFI Montalto Dora - Via Aosta Fs 1

ddp tubo Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

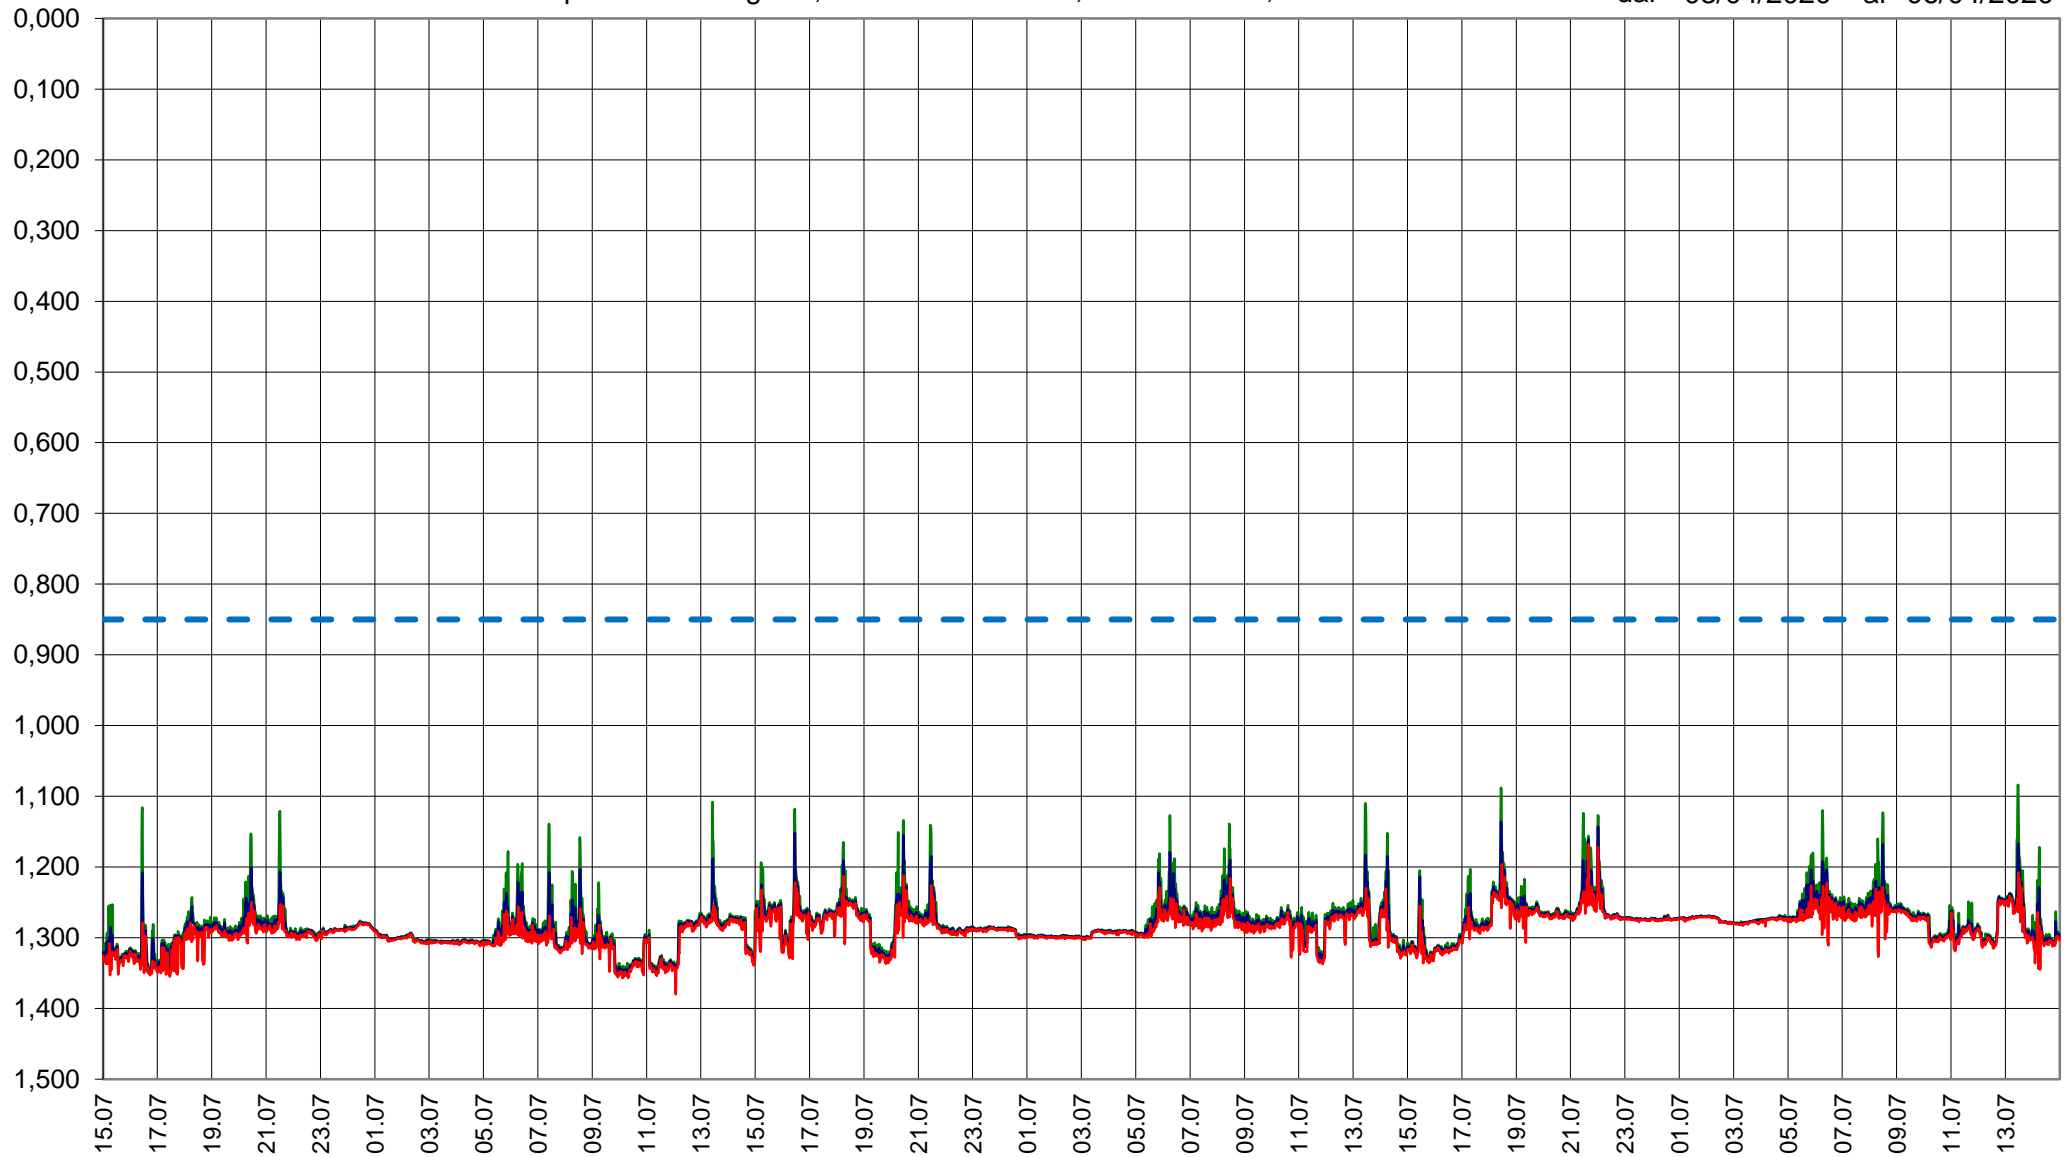




RETI DISTRIBUZIONE



RTU1156 - AF05 - A.RFI Montalto Dora - Via Aosta Fs 1

ddp guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

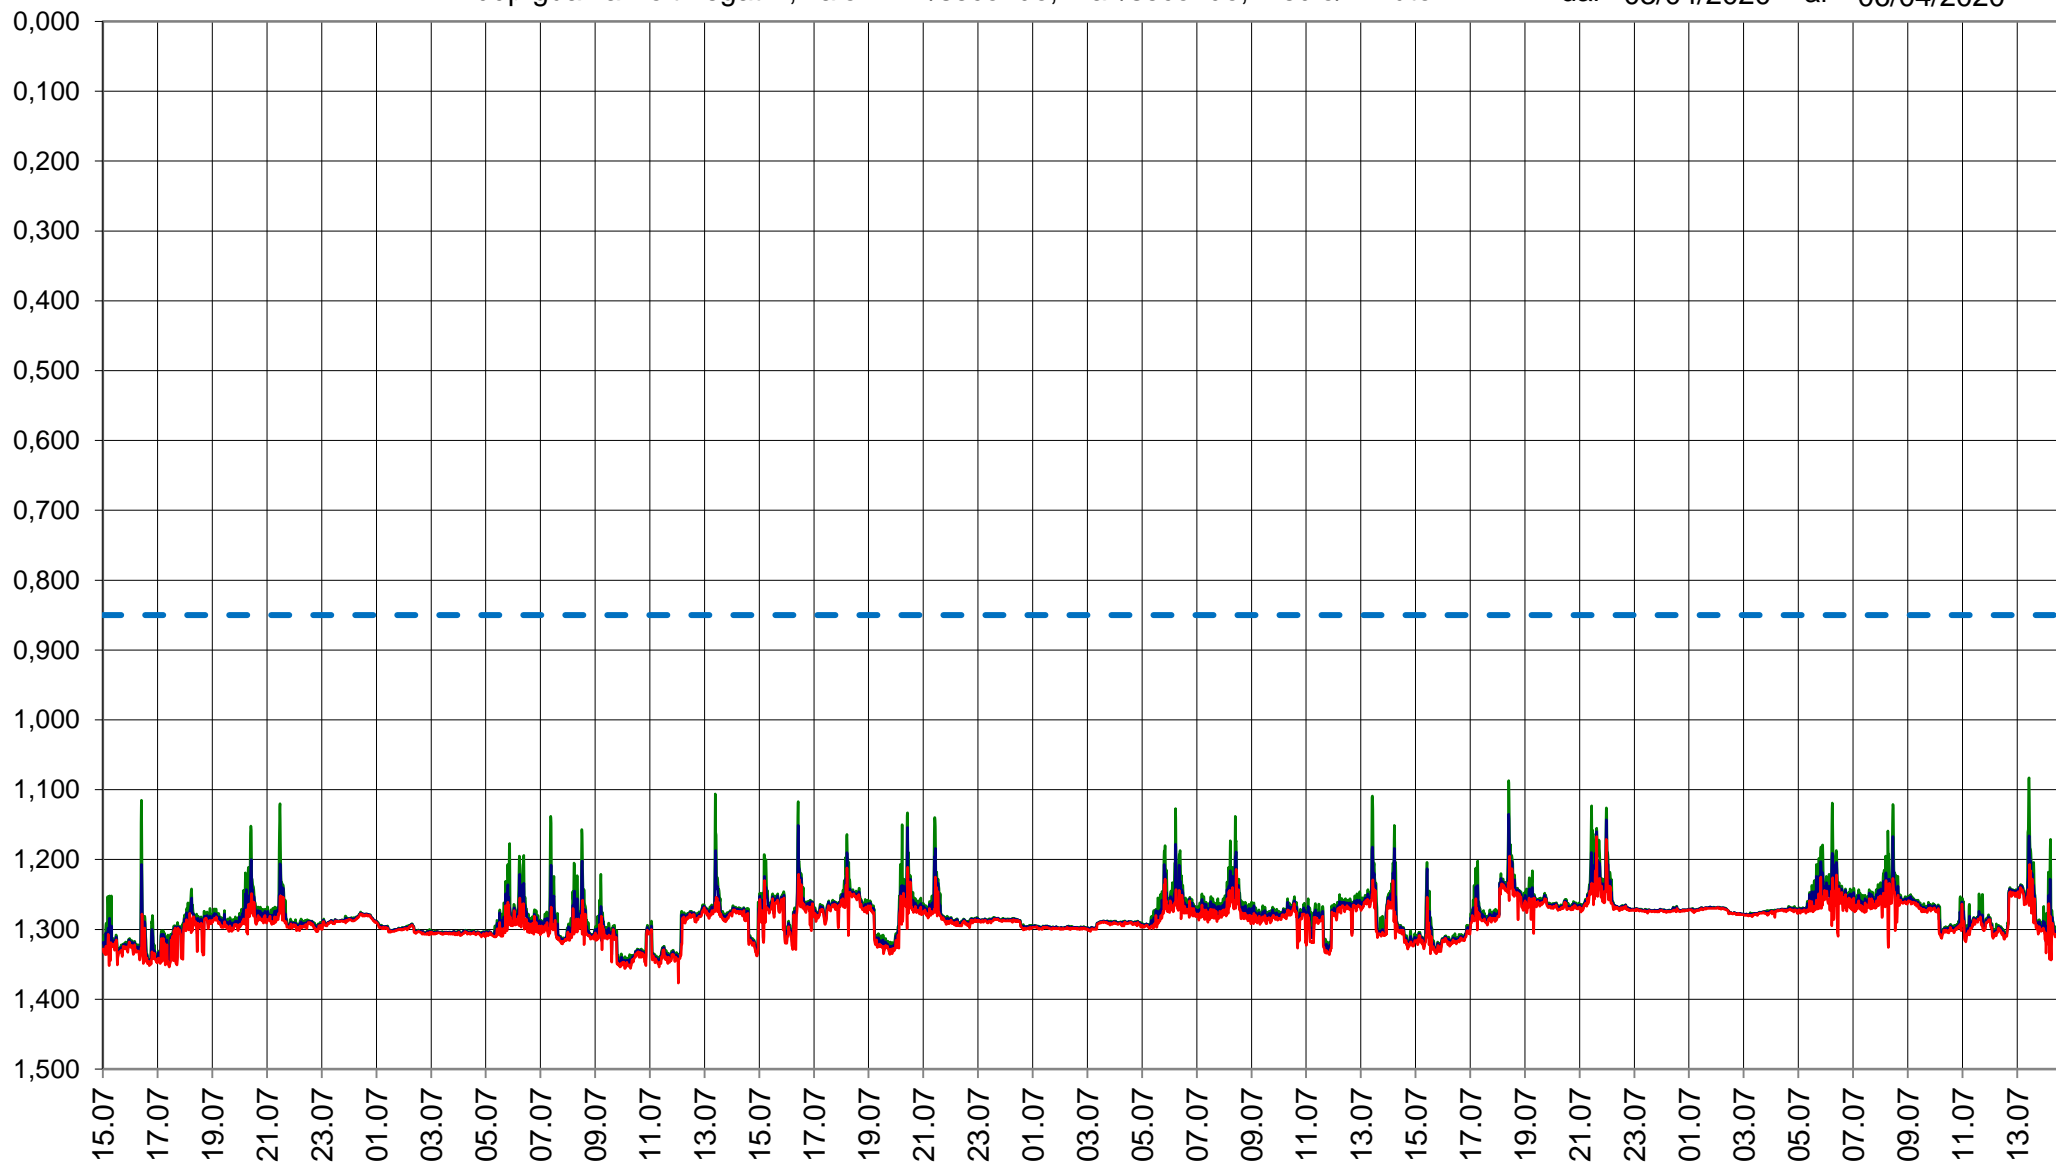



RETI DISTRIBUZIONE

RTU1156 - AF05 - A.RFI Montalto Dora - Via Aosta Fs 1



ddp tubo e guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

