

Valutazione della variabilità del campo elettrico

Operatore: Automatico	Registratore: C-Pro Fiam		
Precisione: 16bit	Fondo scala: +/- 20 Volt	<i>dati per il calcolo:</i>	u.m.
Gestore rete:	Reti Distribuzione Ivrea		
Codice impianto distribuzione:	34687	intervallo campionamento	1 secondo
Codice univoco:	AF16	intervallo di salvataggio dati	60 secondi
Ubicazione:	A.RFI Montalto Dora Via Braidella	limite minimo ddp:	0,85 Volt negativi
Tipo	A.RFI		
Data inizio misure	3 aprile 2020	<i>dati acquisiti:</i>	
Ora inizio misure	12.05		
Codice RTU	1164	numero di record salvati	4320
min ddp al secondo	1,652 Volt negativi	periodo registrazione	259200 secondi
min ddp al minuto	1,804 Volt negativi	minuti registrazione	4320 minuti
max ddp al minuto	2,050 Volt negativi	ore registrazione	72 ore
max ddp al secondo	2,230 Volt negativi		
ddp medio	1,852 Volt negativi		
secondi non protetti in 24h:	0 secondi	totale minuti non protetti:	0 minuti

conformità della misura:

(secondo LG APCE - ed V - 22/06/2015)

CONFORME

parametri per il calcolo:

ddp sotto il 10% della media	0,00	% dei valori registrati			
ddp sopra il 10% della media	0,02	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 25%	1,389 Volt negativi
totale	0,02	% dei valori registrati		ddp medio / minuto - 10%	1,667 Volt negativi
				ddp medio	1,852 Volt negativi
ddp sotto il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 10%	2,037 Volt negativi
ddp sopra il 25% della media	0,00	% dei valori registrati		ddp medio / minuto + 25%	2,315 Volt negativi
totale	0,00	% dei valori registrati			

livello variabilità secondo UNI 10950:2001:

BASSO

campioni < media - 50 mV	0,00	% dei valori registrati		
campioni > media + 50 mV	4,61	% dei valori registrati		
campioni interferiti	4,61	% dei valori registrati		

livello variabilità secondo UNI 11094:2019: NON INTERFERITO

Eseguito da: Fabio Serrami 22 aprile 2020




RETI DISTRIBUZIONE



RTU1164 - AF15 - A.RFI Montalto Dora Via Braidella

ddp tubo Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

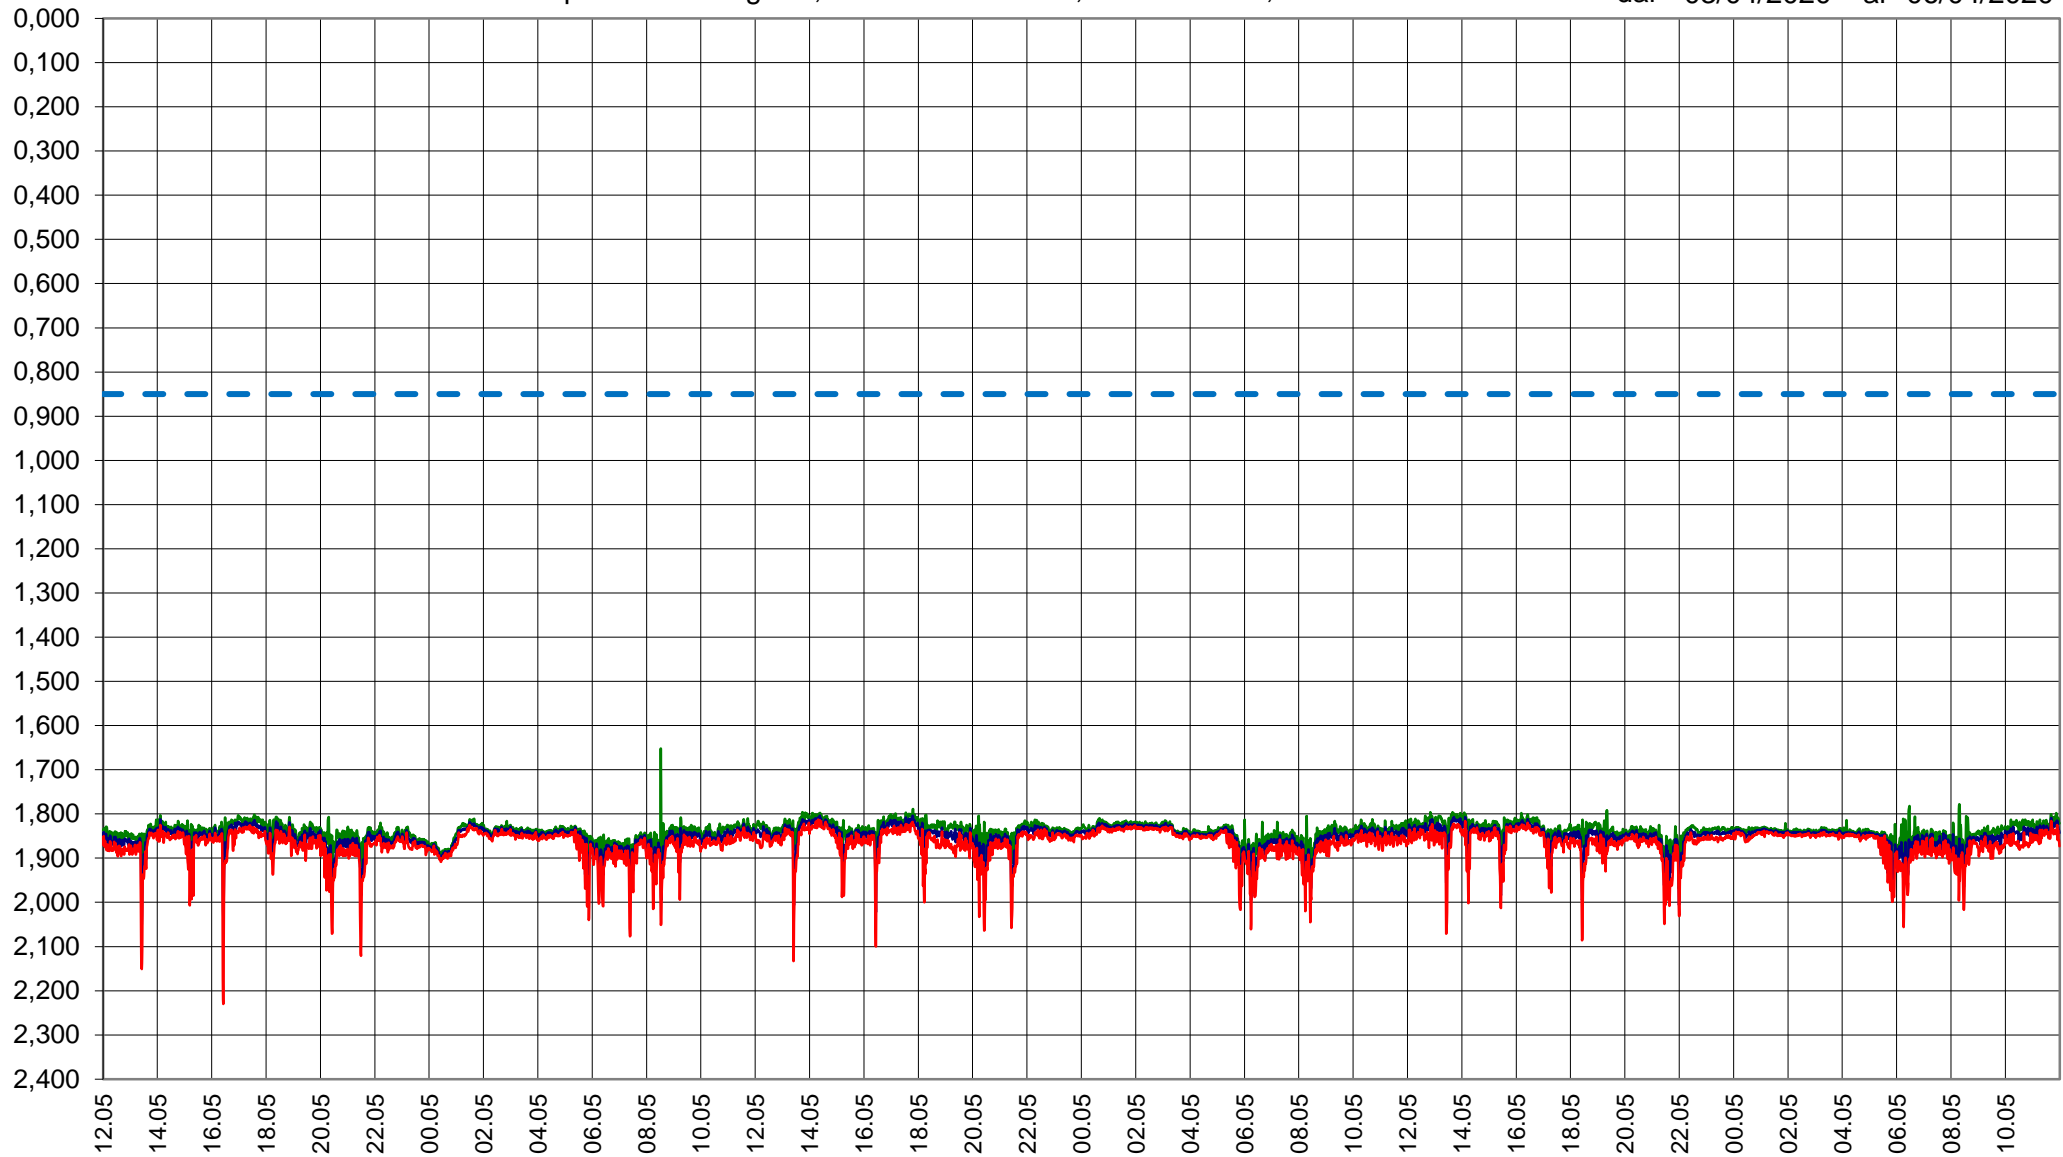




RETI DISTRIBUZIONE

RTU1164 - AF15 - A.RFI Montalto Dora Via Braidella



ddp guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

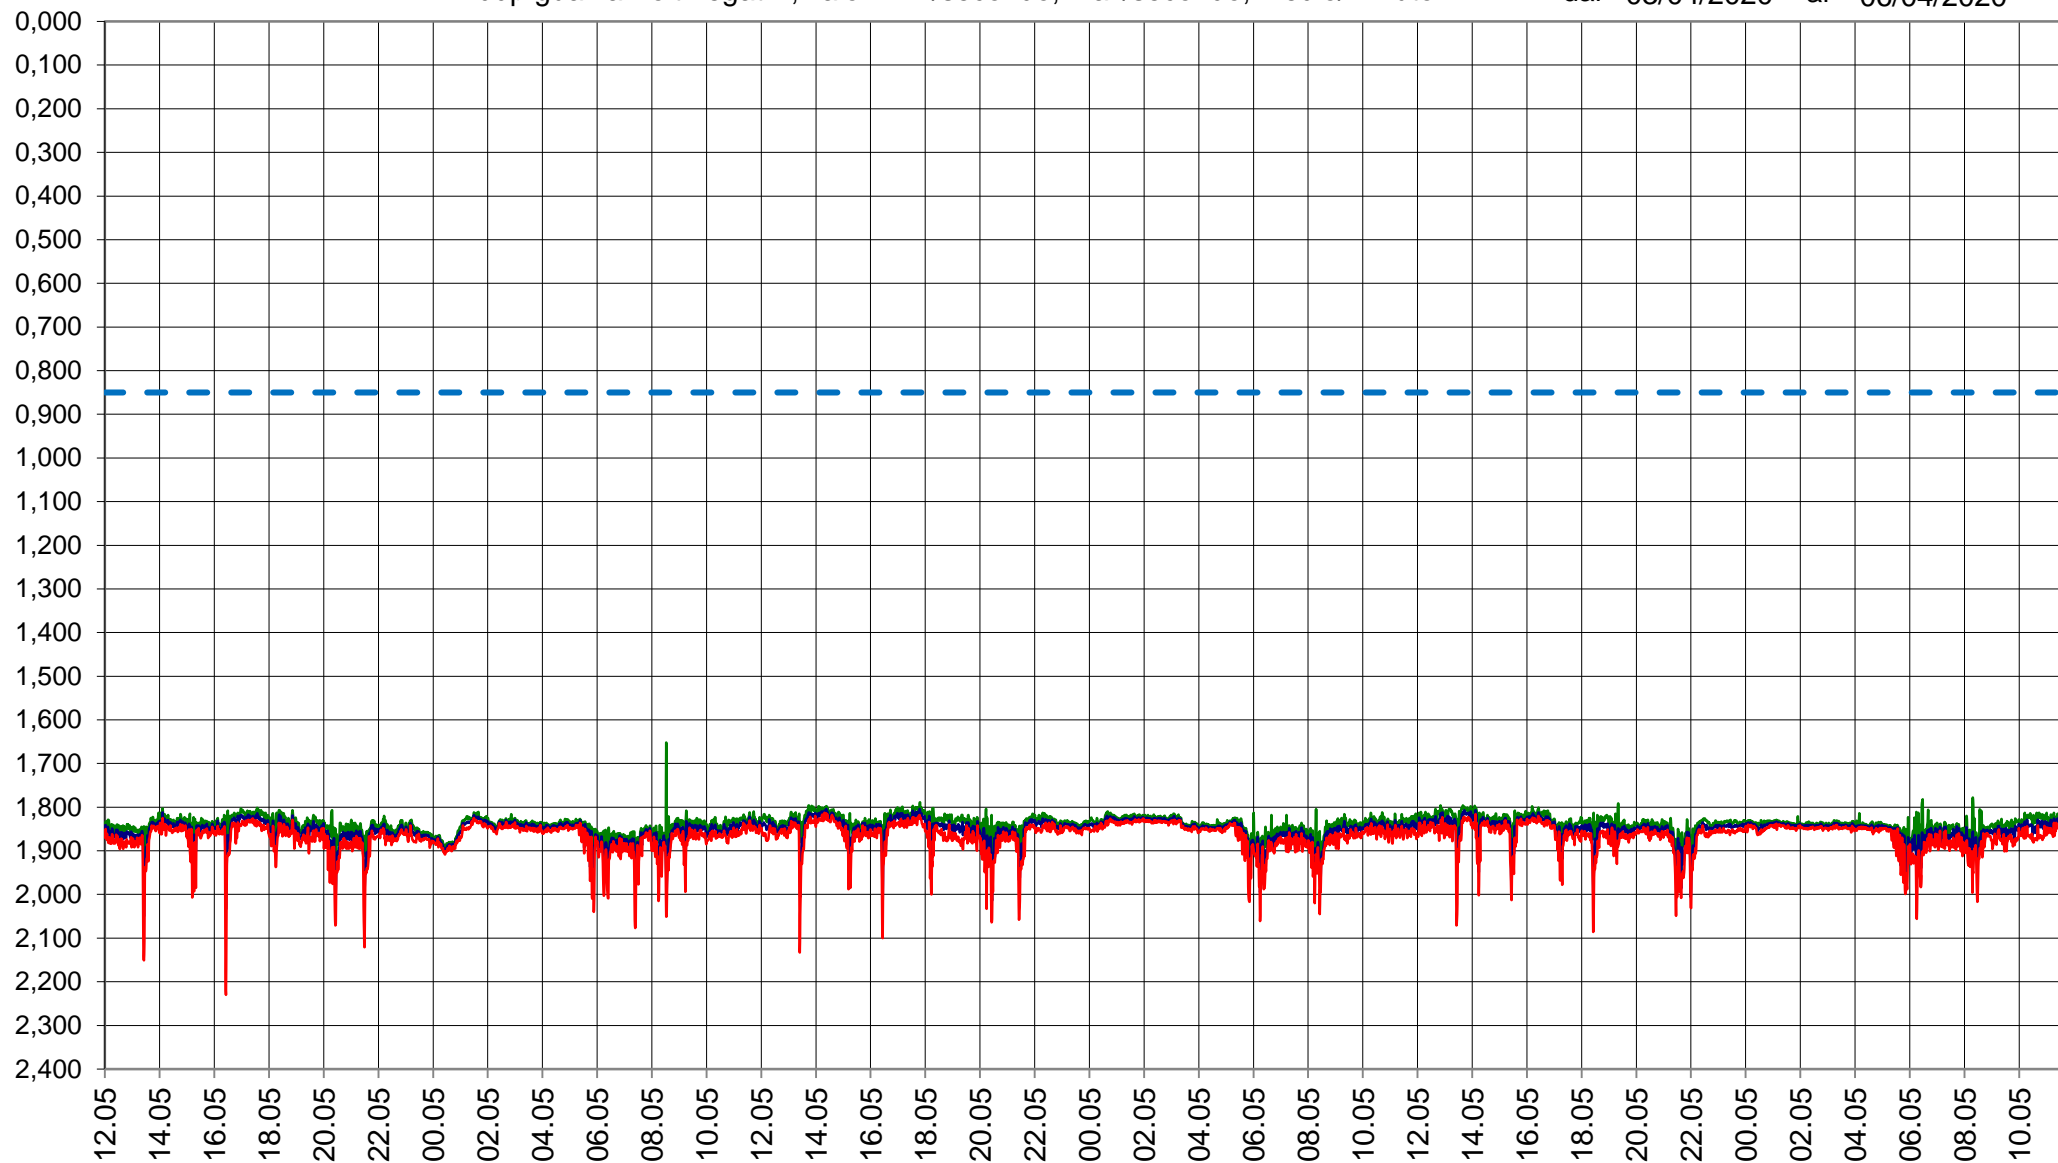



RETI DISTRIBUZIONE

RTU1164 - AF15 - A.RFI Montalto Dora Via Braidella

ddp tubo e guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

