



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante
protezione catodica

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Banchette (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	sereno
-------------------	--------

Data inizio ispezione:	09/11/2023	Data fine ispezione:	09/11/2023
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	5	Rif.	-
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	0,5	Rif.	-
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	73	P [bar]	0,02	Rif.	Tabella 1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg Metrex mat. 8992 - tarat.22/02/2023
--------------------------------------	---

Tabella 1

	BP	MP TOTALE
	ISOLATO	
BANCHETTE	73	73
VIA G. MARCONI	73	73

Addetto incaricato dell'intervento:	
Nome	Cantignano Martino
Firma	

Allegato 1

	Acciaio rivestito - BP			BP Totale
	AEREO	ISOLATO	PROTETTO	
BANCHETTE		73		73
VIA G. MARCONI		73		73

OPERATORE

Cantignano Martino	Firma	
	Firma	



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante
protezione catodica

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Pavone Canavese (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	sereno
-------------------	--------

Data inizio ispezione:	09/11/2023	Data fine ispezione:	09/11/2023
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------


Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	5	Rif.	-
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	0,5	Rif.	-
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	128	P [bar]	0,02	Rif.	All.1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg Metrex mat. 8992 - tarat.22/02/2023
--------------------------------------	---

Tabella 1

	BP	BP TOTALE
	AEREO	
PAVONE	128	128
Via Circonvallazione - Cond. Azalea	128	128

Addetto incaricato dell'intervento:		
Nome	Cantignano Martino	Firma 

Allegato 1

	Acciaio rivestito - BP			BP Totale
	AEREO	ISOLATO	PROTETTO	
PAVONE C.SE	128			128
Via Circonvallazione - Cond. Azalea	128			128

OPERATORE

Cantignano Martino

Firma



Firma

PAVONE G.S.E.

CROCE DEL SUD

C.I.T. ALINA F.2

S.P. PER PEROSA C.S.E.

FE DN 65 - 2007
AZALEA

FE DN 65 - 2007

S.C. DI NOSETTA

GENZIANA

SA C.S.E.

6

19

44

474

42


40

4713

4712

38

13

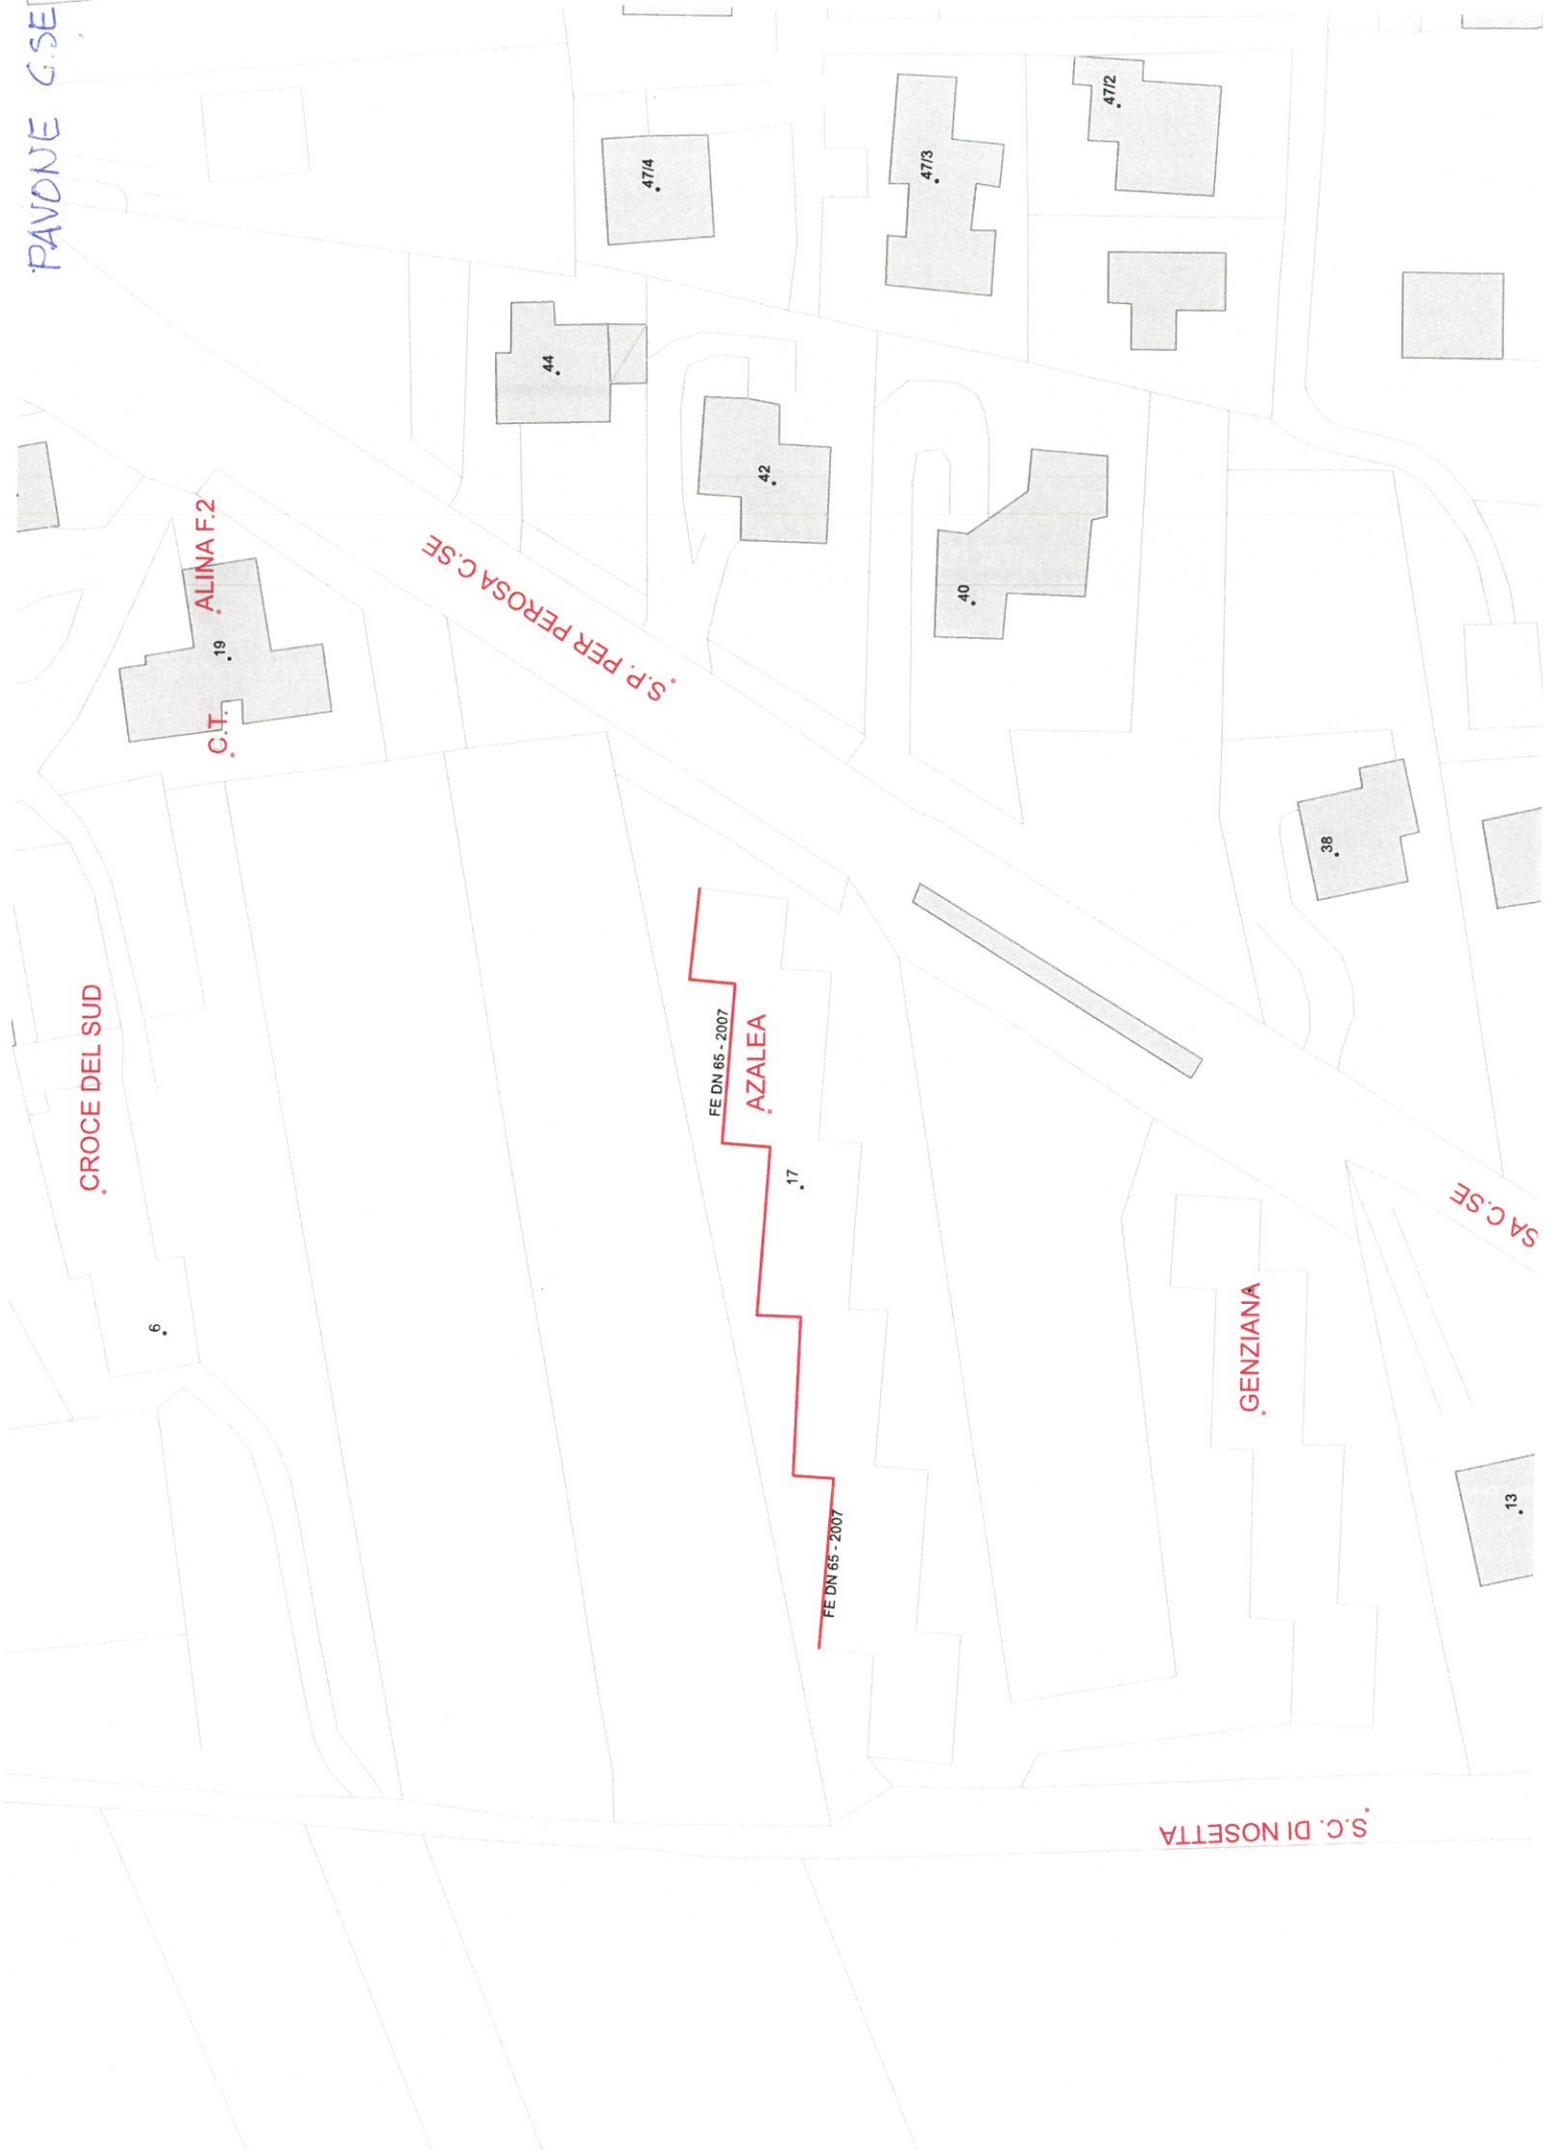



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante
protezione catodica

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Ivrea (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Sereno
-------------------	--------

Data inizio ispezione:	15/10/2020	Data fine ispezione:	15/12/2020
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	AUTOMEZZO primo passaggio + Mezzi pedonali
-------------------------	--

Rete Media pressione verificata	[m]	41	P [bar]	5	Rif.	All. 1
Rete Media pressione verificata	[m]	383	P [bar]	0,5	Rif.	All. 1
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	2445	P [bar]	0,02	Rif.	All. 1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	PICARRO
--------------------------------------	---------

Addetto incaricato dell'intervento:	
Nome <i>VARI</i> <i>ITALGAS+ RETI</i> Firma	

Allegato 1

	FE								FE Totale
	BP			BP Totale	MBP AEREO	MBP Totale	MP		
	AEREO	ISOLATO	PROTETTO				SULPONTE	MP Totale	
IVREA	1776	669		2445	383	383	41	41	2869
C.SO CAVOUR	21			21					21
C.SO NIGRA	62	314		376					376
CT. VIGNA	31			31					31
P.ZZA REPUBBLICA	65			65					65
V.LO CANTARANA		24		24					24
V.LO DELL'ARCO		49		49					49
VIA BOGGIO	24			24					24
VIA CIRCONVALLAZIONE	49			49					49
VIA DELL'ABOUT	53			53					53
VIA DON MOSETTO				0	56	56			56
VIA F.LLI CERVI	91			91	1	1			93
VIA GOBETTI	144			144					144
VIA MINIERE	20			20					20
VIA MOLINI	106			106			41	41	147
VIA MONTE BROGLIERO	62			62					62
VIA PALESTRO		77		77					77
VIA PAVONE	21			21					21
VIA RUFFINI	47			47					47
VIA S. GAUDENZIO	65			65					65
VIA S. LORENZO	30			30					30
VIA S. NAZARIO	34			34					34
VIA TORINO	93	204		297					297
VIA TORRE MARIDON	30			30					30
VIA VARMONDO ARBORIO	59			59					59
VIALE BIELLA				0	165	165			165
VIALE FRIULI				0	160	160			160
VIALE KENNEDY	372			372					372
VIALE MONTEY	297			297					297

NEL 2023 ispezionati da PICARRO